



Élaguer,
pour la sécurité
de tous en respectant
la biodiversité

ENEDIS

En France, depuis 1850, la surface des forêts s'est continuellement accrue. Elle couvre aujourd'hui plus d'un tiers du territoire métropolitain*. C'est pourquoi l'élagage, et plus largement la gestion de la végétation aux abords des ouvrages électriques (lignes aériennes, postes de transformation) constituent plusieurs enjeux pour Enedis :

- **un enjeu technique et de sécurité :** la végétation peut avoir un impact sur l'intégrité du réseau et sur la qualité de l'acheminement de l'électricité. 140 000 km des lignes exploitées par Enedis sont situées en zones boisées, dont 70 000 km en zones protégées. L'élagage et le débroussaillage garantissent aussi la sécurité des personnes et des biens à proximité des lignes électriques en limitant, notamment, le risque d'incendie ;
- **un enjeu écologique :** l'intervention dans des zones protégées, la préservation des espèces (périodes de nidification, par exemple) et la gestion des risques d'incendie sont encadrées par une réglementation qui évolue, en même temps que la prise de conscience environnementale des Français ;
- **un enjeu économique :** avec 30 000 km de lignes dont les abords sont élagués chaque année, l'élagage, confié à près de 300 entreprises majoritairement locales et de moins de 10 salariés, représente 150 millions d'euros investis dans les territoires par Enedis.

Pour concilier ces enjeux, Enedis fait évoluer ses pratiques de façon volontariste en incitant ses prestataires à compléter la formation de leurs opérateurs sur les enjeux liés à la biodiversité, en augmentant les fréquences d'entretien (obligations de débroussaillage) et en intervenant aux périodes les plus favorables dans les espaces protégés (arrêt progressif de l'élagage au printemps dans ces secteurs).

Enedis, entreprise engagée

Engagée en faveur de la préservation des espaces naturels, des espèces et de la biodiversité.

Enedis s'attache à améliorer constamment ses pratiques, en lien avec ses partenaires et s'en donne les moyens au travers de ses engagements RSE.

Entreprise à mission, Enedis a intégré dans ses statuts une raison d'être et cinq objectifs environnementaux et sociaux, dont un qui vise à intégrer dans ses activités les enjeux climatiques, la préservation de la biodiversité et les ressources naturelles.

*Source : Statistiques du Ministère du développement durable.

Il existe trois types d'élagage

Élagage
traditionnel



Élagage
par hélicoptère



Élagage
mécanisé (JARAFF)



Avec ses partenaires, Enedis utilise l'une de ces trois techniques en fonction des règles techniques de sécurité et d'accessibilité.

La JARAFF est un engin doté d'une scie circulaire placée à l'extrémité d'un mât télescopique pouvant atteindre une hauteur de 22 mètres. Cette méthode est cinq fois plus rapide que les techniques classiques. Elle permet d'élaguer environ 1 km de ligne par jour.


Que dit la réglementation ?

Le Code de l'Énergie reconnaît à Enedis le droit de couper les arbres et les branches qui, se trouvant à proximité des lignes électriques, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. Parallèlement, le Code de l'Environnement interdit de détruire les espèces protégées, leurs habitats et leurs nids. Des dérogations peuvent être accordées par l'Autorité Environnementale.

30 000 km

C'est la longueur de lignes élaguées chaque année

Propriétaire ou Enedis : qui est **responsable** de l'**élagage** ?

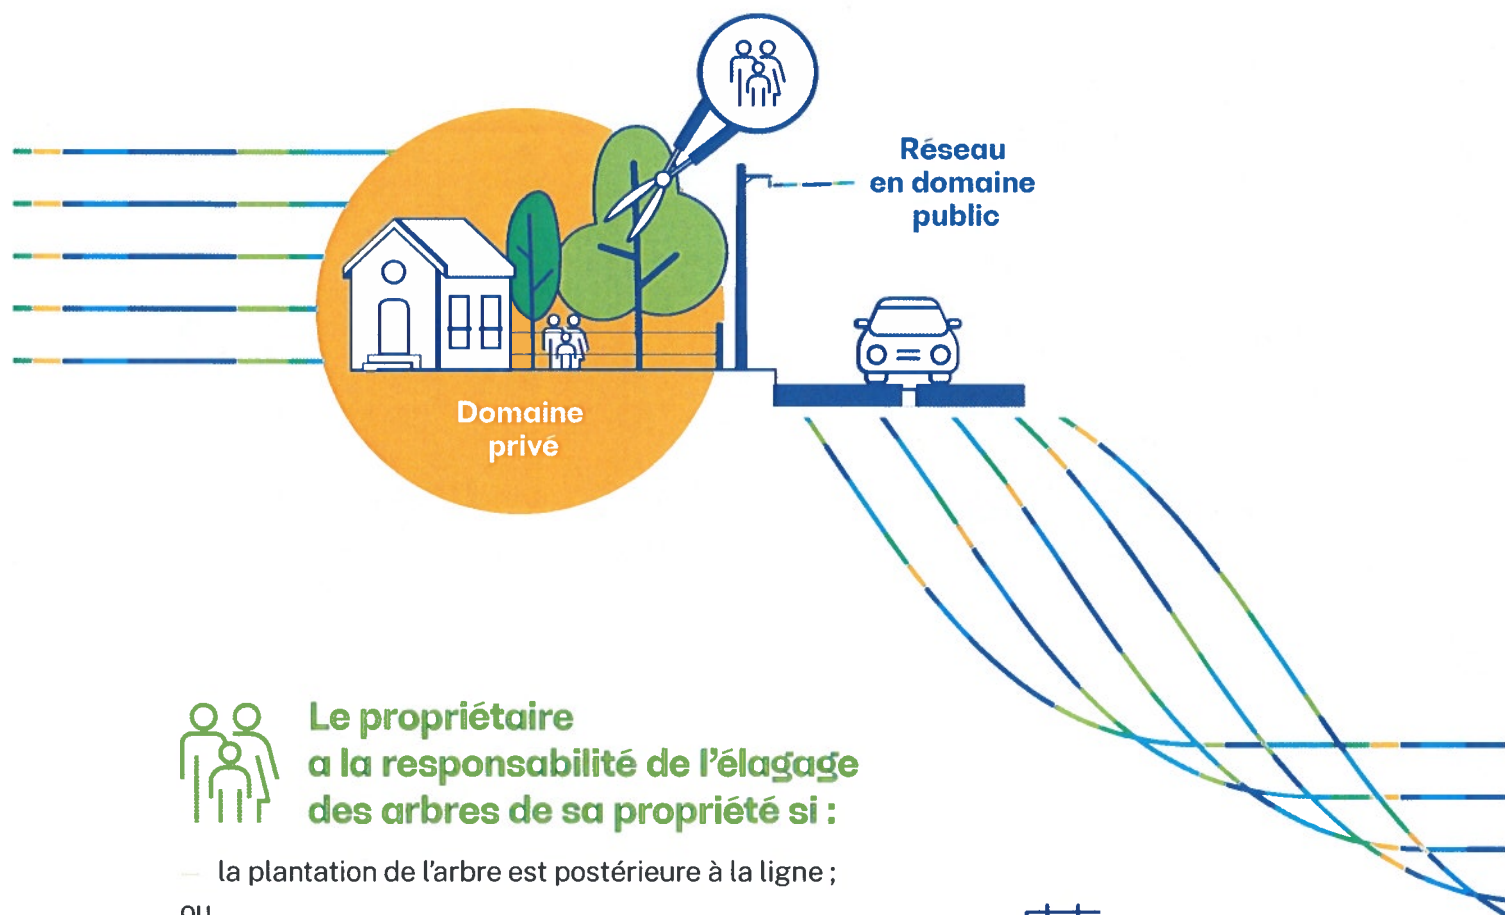

Le propriétaire a la responsabilité de l'élagage des arbres de sa propriété si :

- la plantation de l'arbre est postérieure à la ligne ;
- ou
- le réseau est situé sur le domaine public, l'arbre en domaine privé et les distances entre les branches et la ligne ne respectent pas la réglementation ;
- l'élagage sur la partie branchement individuel est toujours à la charge du propriétaire.

Le propriétaire peut réaliser lui-même l'élagage ou faire appel à une entreprise agréée de son choix et à ses frais. L'élagage à proximité des réseaux électriques ne s'improvise pas. Ainsi le recours à un professionnel peut s'avérer judicieux.

En cas de défaut d'élagage par un propriétaire, les frais et conséquences peuvent être mis à sa charge.



Avant toute intervention à proximité d'un ouvrage électrique, il est impératif d'envoyer une DT-DICT* au moins 15 jours avant le début des travaux.

* Déclaration de Travaux
- Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux




Dans les autres cas, l'élagage est à la charge d'Enedis

Chaque propriétaire en est informé au préalable. Cet élagage est à la charge financière d'Enedis. Il est réalisé par ses soins ou par ceux d'une entreprise spécialisée. En cas de refus par le propriétaire, la responsabilité de ce dernier serait engagée. Dans le domaine privé, le bois est rassemblé et laissé sur la propriété (sauf réglementation particulière locale).

Conseil n°1 :

Ne plantez pas sous les lignes. Aux abords des lignes, plantez en prenant en compte les distances à respecter une fois les plantations arrivées à maturité.

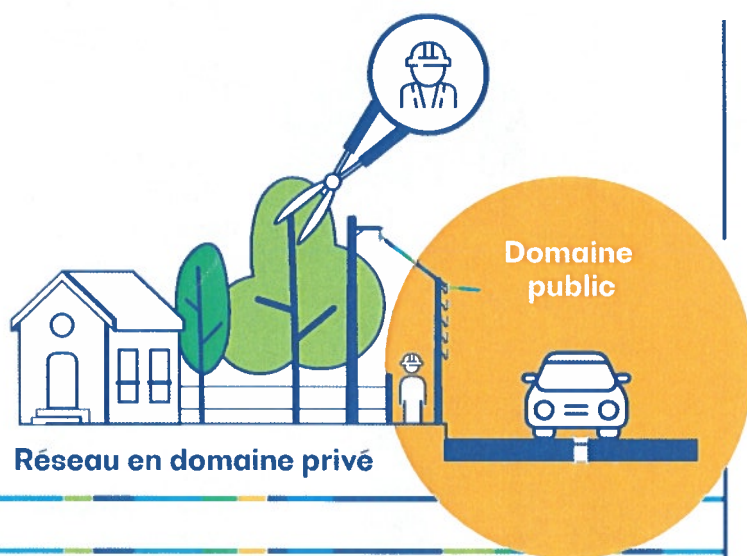

Conseil n°2 :

Soyez prévoyant, entretenez la végétation avant qu'elle ne soit trop près des lignes.

Conseil n°3 :

Vérifiez que votre assurance « responsabilité civile » prend bien en compte les dommages susceptibles d'être causés par les arbres dont vous êtes le propriétaire.

Conseil n°4 :


En privé, un arbre mort ou incliné, même s'il est situé au-delà des distances réglementaires de la ligne, peut, par sa chute, engager votre responsabilité. Un abattage à votre initiative peut dans ce cas s'avérer judicieux.

Distances, règles de sécurité... : ce qu'il faut savoir

Distances à respecter après la réalisation de l'élagage (norme NF C 11-201)

Réseau nu

Lignes moyenne tension - 15/20 000 volts

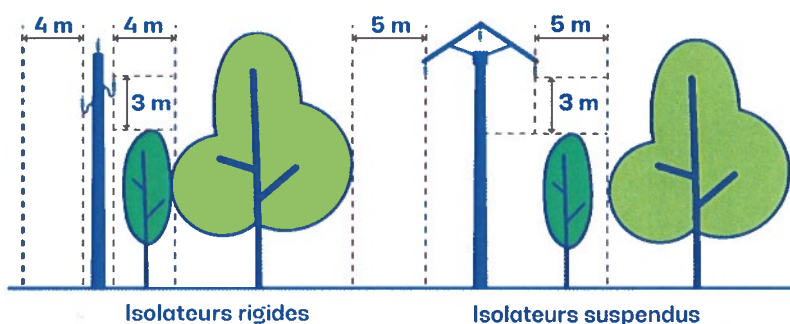


LIGNES HAUTE TENSION (HTA)

15 ou 20 000 volts
[3 fils]

Attention :
les distances varient
selon les types de
lignes.

Lignes basse tension - 230/400 volts

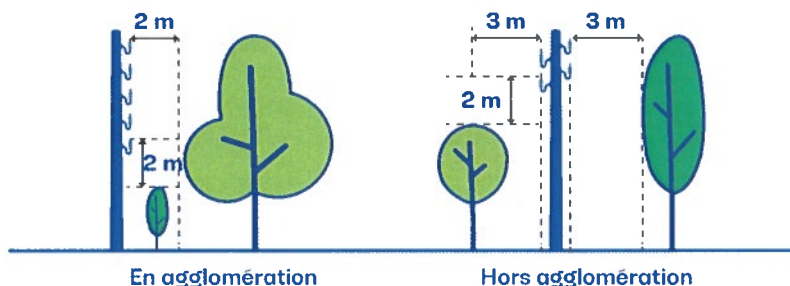

LIGNES BASSE TENSION (BT)

230/400 volts
[a minima 4 fils]

Réseau torsadé - 230/400 volts ou 15/20 000 volts

Lignes moyenne et basse tension



LIGNES ISOLÉES
MOYENNE TENSION
(HTA) ET BASSE
TENSION (BT)
[câble torsadé]



Règles de sécurité aux abords des lignes électriques

- Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé.
- Ne pas s'approcher, ni approcher d'objet à moins de 3 mètres des lignes de tension inférieure à 50 000 V, à moins de 5 mètres des lignes de tension supérieure à 50 000 V.
- Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop proches d'une ligne en câble nu (à moins d'1 mètre en BT et 2 mètres en HTA), ou en contact direct avec un câble isolé.
- Ne jamais toucher une branche tombée sur une ligne, mais prévenir le service « dépannage » d'Enedis au 09 726 750 suivi des deux chiffres de votre département.
- Ne pas faire de feu sous les lignes électriques.
- Si un arbre menace une ligne, prévenir le service « dépannage » d'Enedis.
- Avant toute intervention à proximité d'une ligne électrique, il est impératif d'envoyer une Déclaration de Travaux-Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux (DT-DICT) au moins 15 jours avant le début des travaux. Cette déclaration à envoyer à un guichet unique est accessible sur reseaux-et-canalizations.gouv.fr



Plus de détails sur le site
tension-attention.fr

Réchauffement climatique : prévenir le risque végétation est indispensable

Depuis quelques années, l'état de nos forêts ne cesse de se dégrader. Les aléas climatiques, l'entretien parfois inadapté, les maladies chroniques et les parasites (scolyte, chalarose...) affectent profondément l'état de santé de l'écosystème dans certaines régions. Dans ce contexte, la végétation « fragilisée » peut avoir sur le réseau de distribution un impact très important sur la distribution de l'électricité. L'entretien et la « coupe responsable » des arbres sont un maillon essentiel pour garantir la sécurité des biens et des personnes.

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité qui emploie 40 000 personnes. Au service de 38 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (230 et 20 000 volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Intervenant pour le compte des collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d'électricité.



enedis.official



@enedis



enedis.official



enedis

Direction Technique d'Enedis - Conception graphique : Rouge Vif - REF097
Parution : Juillet 2024 - Crédits photo : médiathèque Enedis

Enedis

Enedis
4, place de la Pyramide
92800 Putaux
enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 €
R.C.S. de Nanterre 444 608 442
© Enedis

Bonjour Monsieur Le Maire

Nous subissons depuis l'été un nombre important de microcoupures sur les départs HTA (20000 V) alimentant entre autres votre commune.

En général, il est important d'avoir conscience que ces microcoupures sont consécutives au fonctionnement normal des automatismes de protections des réseaux HTA qui équipent les ouvrages de distribution d'électricité. Ces organes de protections détectent et éliminent les défauts fugitifs en effectuant une série d'ouvertures et de fermetures rapides du disjoncteur situé en tête du réseau HTA.

Dans la plupart des cas, les automatismes éliminent ces défauts fugitifs, ce qui présente l'avantage d'éviter une interruption plus longue liée à :

- L'arrêt de l'alimentation,
- La durée de l'intervention d'une équipe de dépannage sur site, suivie de la réalimentation après recherche et élimination du défaut.

Les causes de ces microcoupures peuvent être multiples liées potentiellement aux conditions atmosphériques ou à l'activité autour des réseaux (travaux, poussières suite à travaux agricoles, arrosage, élagage, oiseaux...), de ce fait il n'est pas toujours possible d'en déterminer la cause car les réseaux sont longs de plusieurs dizaines de KM et que les causes dans la majorité des cas disparaissent d'elles-mêmes.

Pour la situation qui nous occupe nous investiguons toujours actuellement afin de tronçonner les départs HTA concernés, de plus nous avons également mis sous surveillance le poste source de Saint Sulpice dont les départs dépendent.

En revanche, les microcoupures ne peuvent pas provoquer des perturbations électriques d'un niveau de tension susceptible de détériorer les matériels conformes aux normes de fabrication en vigueur. Elles se composent d'une coupure suivie d'une remise en service quelques secondes plus tard, ce qui équivaut à un fonctionnement marche-arrêt des appareils.

Notre service d'exploitation et de conduite des réseaux HTA assure un suivi permanent de la qualité d'alimentation et est alerté si les perturbations persistent. Malgré ces dispositions, les réseaux peuvent subir des perturbations d'ampleur inhabituelle liées aux phénomènes atmosphériques.

Ces coupures brèves sont prévues par la norme NF EN 50160 de mai 2000 régissant les caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution ;
Cette norme indique que ces coupures peuvent varier de quelques dizaines à une centaine par an.

Nous mettons tout en œuvre pour limiter au maximum ces micro coupures, notamment par la réalisation de visites des lignes aériennes à l'aide d'hélicoptères ou de drones.

Bien évidemment nous poursuivons l'entretien courant et la surveillance de nos réseaux, mais malgré nos efforts, nous ne pourrions garantir la zéro microcoupure.

Pour réduire l'impact de ces micro coupures, il est important pour le client d'agir sur la sensibilité de son installation afin de la rendre compatible avec l'alimentation électrique. Des équipements (par exemple les onduleurs sur les Box et ordinateurs.) existent pour protéger des appareillages trop sensibles et permettent de rendre les micro coupures totalement imperceptibles.

Comme je m'y suis engagé auprès de vous Monsieur Le maire, je ne manquerai pas de vous informer dès que des avancées et des pistes concrètes seront trouvées.

Je vous prie de croire à notre totale implication et comprenons la gêne de cette situation.

J'espère vous avoir Monsieur Le Maire apporté un éclairage suffisamment étayé, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez un complément d'information.

Bien cordialement

votre interlocuteur privilégié.